

ÜRÜN TEST RAPORU

Müşteri Adı: Tekpan Teknik Elektrik Kumanda Pano San. Ve Turizm Tic. LTD. ŞTİ.

Belge Tarihi: 20.01.2014


Tekpan'dan PPG X BOND 4000 SM/SR nano kaplama prosesi + elektrostatik toz boya uygulama hattında gerçekleştirmiş olduğumuz plaka kaplama + boyama deneme çalışmasının 744 saat (31 gün) tuzlu sis korozyon test sonucu aşağıda belirtilmiştir.

Test Başlangıç Tarihi: 16.12.2013

Test Bitiş Tarihi: 16.01.2014

Test Standardı: ASTM B-117


Laboratuar Bilgisi: Ekinoks Kimya Laboratuvarı

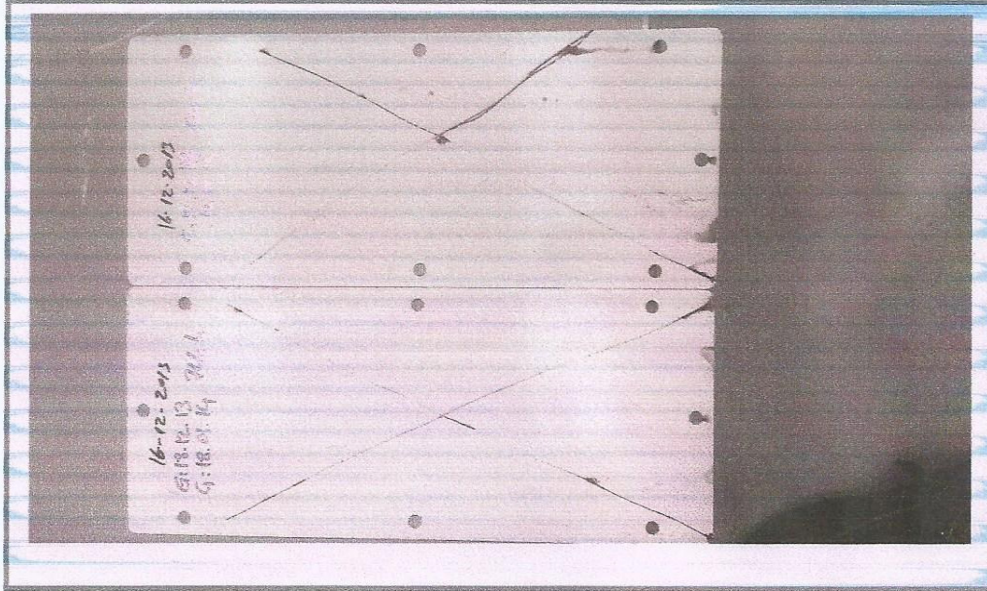

Test Sonuçları:

Test Süresi	744 Saat (31 gün)
Film kalınlığı (μ)	90-100
Blister (kabarcık) ASTM D-714	Çizgide: YOK Panelde: YOK
Pas akması	YOK
Açılma (mm)	YOK

Panonun tuzlu sis dayanımı 744 saate göre uygun bulunmuştur.

Erkan Aklan
Teknik Satış

EKİNOKS KİMYA SAN. VE
TİC. LTD. ŞTİ.
Sporcu Sitesi 2015 Çarşı Sok. No:146
06100 Çankaya/ANKARA
Tic. Sic. No: 272115
Vergi No: 3411000000000000